



土堰堤標準断面図

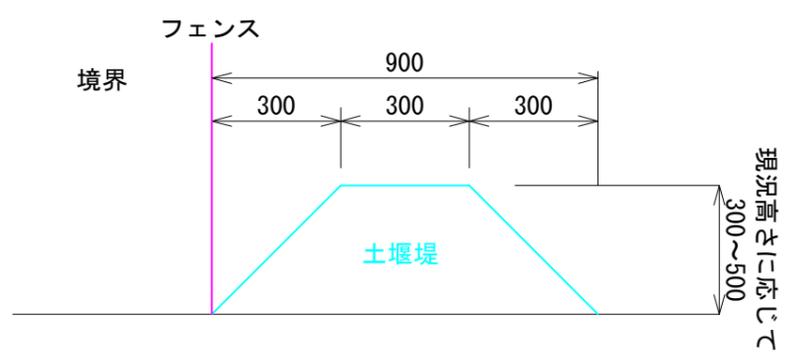

- 敷地境界
- - - フェンス
- - - 保守スペース (1.2m)

太陽電池アレイ (10度) 平面図

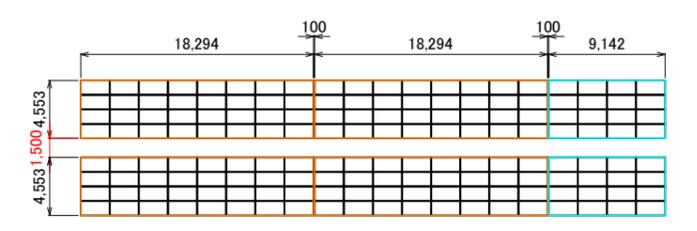

※離隔根拠 (h=803mm) : 冬至10時~14時 → 1,500mm (埼玉県比企郡大川町)  
 (LR5-72HBD-550M 550W W2.278×H1.134×D30) ※南北パネル間離隔: 29mm (アルミ製架台)

太陽電池モジュール総容量			
4 段 × 8 列 = 32 枚	(17.6) kW	15 アレイ	264.00 kW
4 段 × 4 列 = 16 枚	(8.8) kW	5 アレイ	44.00 kW
総枚数 560 枚		総容量 308.00 kW	

PCS 総容量 Huawei 製 型式 SUN2000-50KTL-JPM0  
 キュービクル (300kVA) → 50.0kW × 5台 = 250.0kW

発電所占有面積	
敷地境界	: 約 3,227.00 m <sup>2</sup>
フェンス内面積	: 約 2,772.23 m <sup>2</sup>
フェンス長さ	: 約 272 m